

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport:

40562 APC

Data emitere raport:

30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40562 APC

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Aricestii Rahtivani (Primarie), robinet magazin Redox nr.525

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 09:05

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 28.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	39,506	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1rev.3	mg/l	0,12	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,14	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	906,8	2500
7	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,3	6,5 - 9,5
8	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,35	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (poziția 1) Azotati (Nitrati) (poziția 2) Azotiti (Nitriti) (poziția 3) Clor rezidual liber (poziția 4) Clor rezidual total (poziția 5) Conductivitate (poziția 6) pH (poziția 7) Turbiditate (poziția 8)
- Valorile <0,064 (poziția 1) <0,05 (poziția 3) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere(piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
- Conductivitatea a fost măsurată la 22,6 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 22,6 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40563 APC Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI
Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026
Tip probă: Ape potabile
Descriere probă: Apa potabila
Codul probei: 40563 APC
Numărul fișei de prelevare: 401113
Locul prelevării probei: Retea de distributie - Aricestii Rahtivani (Gradinita), robinet sediu SC SPAA nr.676
Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 10:35
Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 28.04.2026
Metoda de prelevare: LMB-IO.06
Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	36,802	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1 rev.3	mg/l	0,2	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,24	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	807,3	2500
7	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,5	6,5 - 9,5
8	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,65	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:


- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (poziția 1) Azotati (Nitrati) (poziția 2) Azotiti (Nitriti) (poziția 3) Clor rezidual liber (poziția 4) Clor rezidual total (poziția 5) Conductivitate (poziția 6) pH (poziția 7) Turbiditate (poziția 8)
- Valorile <0,064 (poziția 1) <0,05 (poziția 3) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
- Conductivitatea a fost măsurată la 21,9 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 21,9 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

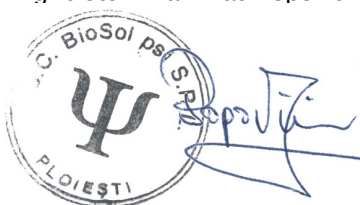

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40564 APC Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40564 APC

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Buda, cismea imobil, str. Pipera nr.6

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 09:50

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 28.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	28,328	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1 rev.3	mg/l	0,31	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,32	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	1907,7	2500
7	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,4	6,5 - 9,5
8	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	1,08	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (poziția 1) Azotati (Nitrati) (poziția 2) Azotiti (Nitriti) (poziția 3) Clor rezidual liber (poziția 4) Clor rezidual total (poziția 5) Conductivitate (poziția 6) pH (poziția 7) Turbiditate (poziția 8)
- Valorile <0,064 (poziția 1) <0,05 (poziția 3) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
- Conductivitatea a fost măsurată la 22,9 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 22,9 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40565 APC Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40565 APC

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Nedelea, robinet Scoala Nedelea, nr.490

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 09:14

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 28.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	7,384	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1 rev.3	mg/l	0,35	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,42	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	1003,6	2500
7	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,4	6,5 - 9,5
8	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	0,26	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (poziția 1) Azotati (Nitrati) (poziția 2) Azotiti (Nitriti) (poziția 3) Clor rezidual liber (poziția 4) Clor rezidual total (poziția 5) Conductivitate (poziția 6) pH (poziția 7) Turbiditate (poziția 8)
- Valorile <0,064 (poziția 1) <0,05 (poziția 3) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
- Conductivitatea a fost măsurată la 22,3 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 22,3 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40566 APC Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40566 APC

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Stoenesti, robinet bar Larif, nr.120

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 10:05

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 28.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	30,298	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1 rev.3	mg/l	0,11	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,12	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	848	2500
7	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,5	6,5 - 9,5
8	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	<0,2	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:


- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (poziția 1) Azotati (Nitrati) (poziția 2) Azotiti (Nitriti) (poziția 3) Clor rezidual liber (poziția 4) Clor rezidual total (poziția 5) Conductivitate (poziția 6) pH (poziția 7) Turbiditate (poziția 8)
- Valorile <0,064 (poziția 1) <0,05 (poziția 3) <0,2 (poziția 8) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
- Conductivitatea a fost măsurată la 23,1 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 23,1 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu

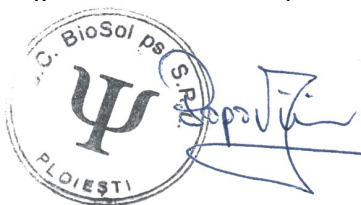

RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40567 APC Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L., COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40567 APC

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Targisorul Nou, robinet Dispensar Targisorul Nou

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 10:15

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 28.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize fizico-chimice					
1	Amoniu	SR ISO 7150-1/2001	mg/l	<0,064	0,5
2	Azotati (Nitrati)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.59 ed.3 rev.0	mg/l	17,327	50
3	Azotiti (Nitriti)	EPA 353-2/1993 LMB-PS.58 ed.3 rev.0	mg/l	<0,05	0,5
4	Clor rezidual liber	Metoda MERCK 100598 LMB-PS.74 ed.1 rev.3	mg/l	0,14	0,1 - 0,5
5	Clor rezidual total	SR EN ISO 7393-1/2002	mg/l	0,2	-
6	Conductivitate	SR EN 27888/1997	μS/cm	853,4	2500
7	pH	SR EN ISO 10523/2012	unit pH	7,4	6,5 - 9,5
8	Turbiditate	SR EN ISO 7027-1/2016	UNT	<0,2	Acceptabil(ă) pentru consumatori și fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Amoniu (poziția 1) Azotati (Nitrati) (poziția 2) Azotiti (Nitriti) (poziția 3) Clor rezidual liber (poziția 4) Clor rezidual total (poziția 5) Conductivitate (poziția 6) pH (poziția 7) Turbiditate (poziția 8)
- Valorile <0,064 (poziția 1) <0,05 (poziția 3) <0,2 (poziția 8) sunt sub limita de determinare a metodei
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Indicatorul Clor rezidual liber a fost măsurat în teren
- Conductivitatea a fost măsurată la 21,8 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat. Conversia la 20 °C a fost făcută cu formulă matematică
- pH-ul a fost măsurat la 21,8 °C și compensarea la 25 °C a fost făcută automat

OBSERVAȚII:

Șef laborator - chimie
ing. chim. Evelina Adina Nitu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. chim. Evelina Adina Nitu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40568 APM Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40568 APM

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Aricestii Rahtivani (Primarie), robinet magazin Redox nr.525

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 09:05

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 30.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 5)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere(piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40569 APM Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40569 APM

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Aricestii Rahtivani (Gradinita), robinet sediu SC SPAA nr.676

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 10:35

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 30.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan,proba prelevata si analizata în cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 5)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere(piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40570 APM Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40570 APM

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Buda, cismea imobil, str. Pipera nr.6

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 09:50

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 30.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan,proba prelevata si analizata în cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

1. Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
2. Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
3. Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 5)
4. Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere(piscină) și apă uzată
5. Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40571 APM Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40571 APM

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Nedelea, robinet Scoala Nedelea, nr.490

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 09:14

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 30.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata în cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 5)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40573 APM Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40573 APM

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Stoenesti, robinet bar Larif, nr.120

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 10:05

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 30.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan,proba prelevata si analizata in cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 5)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere(piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu



RAPORT DE ÎNCERCĂRI / ANALIZE

Număr raport: 40574 APM Data emitere raport: 30.04.2026

Detalii

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICESTII RAHTIVANI S.R.L, COM.ARICESTII RAHTIVANI NR 676, ARICESTII RAHTIVANI

Nr. comandă/contract: Contract 117 din 30.03.2026

Tip probă: Ape potabile

Descriere probă: Apa potabila

Codul probei: 40574 APM

Numărul fișei de prelevare: 401113

Locul prelevării probei: Retea de distributie - Targisorul Nou, robinet Dispensar Targisorul Nou

Data prelevării/primirii probei: 27.04.2026 / 27.04.2026, Ora prelevării: 10:15

Data efectuării încercărilor: 27.04.2026 - 30.04.2026

Metoda de prelevare: LMB-IO.06

Date suplimentare despre prelevare: Proba a fost prelevata de catre Alecu Adrian Dohanov în prezenta reprezentantului beneficiarului Daniela Pelivan, proba prelevata si analizata în cadrul programului de monitorizare

Nr. crt.	Indicator analizat	Metoda de încercare	UM	Valoare determinată	Valoare max conf Ordonanta 7 / 2023
Ape potabile - Analize microbiologice					
1	Bacterii coliforme	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
2	Enterococi intestinali	SR EN ISO 7899-2/2002	UFC/100ml	0	0
3	Escherichia coli	SR EN ISO 9308-1/2015	UFC/100ml	0	0
4	Numar de colonii dezvoltate la 22°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale
5	Numar de colonii dezvoltate la 37°C	SR EN ISO 6222/2004	UFC/1ml	0	Fără modificări anormale

NOTE:

- Rezultatele se referă exclusiv la proba analizată
- Fără aprobarea scrisă a laboratorului acest raport de încercări/analize nu poate fi reprodus decat integral
- Laboratorul este înregistrat la Ministerul Sănătății pentru monitorizarea apei potabile pentru indicatorii Bacterii coliforme (poziția 1) Enterococi intestinali (poziția 2) Escherichia coli (poziția 3) Numar de colonii dezvoltate la 22°C (poziția 4) Numar de colonii dezvoltate la 37°C (poziția 5)
- Laboratorul este acreditat RENAR pentru prelevarea probelor de apă potabilă, apă subterană, apa de suprafață, apă de îmbăiere (piscină) și apă uzată
- Încercările au fost efectuate ținând seama de următoarele corecții ale standardelor: SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 1), SR EN ISO 9308-1/2015/A1:2017 (poziția 3)

OBSERVAȚII:

Șef laborator - microbiologie
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

Autorizat de Director tehnic
ing. bioteh. Dan Vlad Popovici

Întocmit
ing. Ribana Mihaela Bacioiu

